RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes

QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

RAPPORT ANNUEL

2025

Unité de Gestion d'Exploitation :

0070009 - AUBENAS COMMUNALE

Les données de ce rapport sont extraites du Système d'Information des Services Santé Environnement (SISE-Eaux)

ARS Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation départementale de l'Ardèche -
Téléphone : 04 26 20 92 11 - Courrier : ars-dt07-sante-environnement@ars.sante.fr - Site : <null>

Sommaire

Introduction à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 3

Partie A : Informations sur les installations de l'unité de gestion 6

Organisation de l'alimentation en eau 6

Données sur les ressources de l'unité de gestion 7

Données sur les unités de distribution de l'unité de gestion 8

Partie B : Qualité de l'eau distribuée par unité de distribution 9

UDI AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025 10

UDI AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS - Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025 14

UDI AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025 15

UDI AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025 16

UDI AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE - Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025 20

UDI AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025 21

UDI AUBENAS CHANABIER - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025 22

UDI AUBENAS CHANABIER - Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025 26

UDI AUBENAS CHANABIER - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025 27

UDI AUBENAS LAZUEL BAZA - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025 28

UDI AUBENAS LAZUEL BAZA - Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025 32

UDI AUBENAS LAZUEL BAZA - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025 33

Partie C : Bilan à l'échelle de l'unité de gestion 34

Qualité bactériologique par installation de l'unité de gestion 34

Qualité physico-chimique par installation de l'unité de gestion 36

Signature du document 39

Annexes 40

Liste des sigles 41

Informations sur les Points de Surveillance 42

Modélisation des réseaux d'eau potable dans le cadre du contrôle sanitaire 44

Tableau de modélisation du réseau amont des UDI de l'UGE 46

Statistiques par installation sur les données du contrôle sanitaire 47

Introduction à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

La qualité bactériologique

Pour la santé publique, la qualité bactériologique de l'eau destinée à la consommation humaine est une préoccupation majeure.

Elle est évaluée par la recherche de germes naturellement abondants dans l'intestin des hommes et des animaux.
La présence de ces germes dits "témoins de contamination fécale" dans l'eau laisse suspecter la possibilité de présence de micro-organismes dangereux pour l'homme (pathogènes).

L'appréciation de la qualité bactériologique de l'eau délivrée par une unité de distribution est réalisée à partir de la proportion, exprimée en pourcentage, du nombre d'analyses conformes par rapport au nombre total d'analyses effectuées dans l'année (sur trois ou cinq années s'agissant des petites UDI).

La présence de germes peut traduire la vulnérabilité de la ressource ou l'insuffisance de la chaîne captage - traitement - stockage - distribution.

En prévention, il est obligatoire réglementairement, de préserver les points de captage par des périmètres de protection.
Il est également nécessaire d'envisager la désinfection pour les points d'eau vulnérables.

L'entretien et l'exploitation des réservoirs et des réseaux doivent aussi prendre en compte la prévention des contaminations bactériologiques. Les précautions à prendre concernent notamment, la désinfection des ouvrages après l'entretien annuel obligatoire des réservoirs, et avant remise en service lors de travaux.

La qualité physico-chimique

Les eaux contiennent un grand nombre de substances naturelles ou artificielles dont la concentration peut être bénéfique à la santé ou au contraire lui porter atteinte.

Les éléments non toxiques comprennent principalement ceux en relation avec la composition naturelle des eaux.
Ce sont des éléments tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les chlorures et les sulfates qui participent majoritairement à la minéralisation totale de l'eau. La dureté, exprimée en degrés français, représente la teneur en calcium et en magnésium. A partir de 20°F environ, et en fonction de la température, l'eau est susceptible d'être entartrante (dépôt de calcaire).

D'autres éléments, également non toxiques en deçà de certaines concentrations, restent indésirables de par leur incidence sur le goût, l'odeur et la formation de dépôt. C'est le cas du fer, du cuivre, du manganèse, du zinc, du phosphore.

Les paramètres azotés (nitrates, nitrites et ammoniaque) sont souvent témoins d'une contamination de la ressource. Leur forte concentration peut présenter des risques sanitaires particuliers, notamment pour les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Le fluor est un cas particulier puisqu'une concentration voisine de 1 mg/L est favorable à la prévention des caries dentaires alors que des concentrations supérieures peuvent entraîner des effets néfastes pour la santé (au-delà de 2 à 3 mg/L).

Les paramètres organoleptiques sont destinés à évaluer l'aspect de l'eau (turbidité), l'odeur et la saveur ainsi que la couleur.

Les éléments toxiques sont représentés par les pesticides, les métaux lourds, certains composés organochlorés d'origine industrielle, les cyanures, et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. Des effets néfastes pour la santé sont susceptibles d'apparaître en fonction des doses absorbées et de la durée de consommation, sans négliger les autres apports alimentaires ou environnementaux.

Par ailleurs, des mesures sont effectuées sur le terrain afin de connaître la concentration en désinfectant résiduel dans l'eau du réseau (si un traitement au chlore est réalisé), la température de l'eau, le pH (acidité ou basicité de l'eau), la conductivité (évaluation de la minéralisation). Un pH acide (inférieur à 6,5) et/ou une faible minéralisation (conductivité inférieure à 200 microS/cm) sont les signes d'une eau pouvant être agressive, c'est à dire capable de dissoudre les métaux avec lesquels elle est en contact prolongé. Cet aspect peut présenter un risque indirect pour la santé en présence, par exemple, de canalisations en plomb.

L'organisation du contrôle sanitaire

L'eau potable est un des produits alimentaires les mieux contrôlés.

Outre l'auto-surveillance à exercer par l'exploitant, les installations de production et de distribution de l'eau potable sont soumises à un contrôle mis en oeuvre par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce contrôle s'applique sur l'ensemble des réseaux, depuis le captage jusqu'au robinet des consommateurs.

La fréquence, le type de contrôles et d'analyses sont fixés par le Code de la Santé Publique et sont adaptés à l'origine et la nature des eaux, aux traitements mis en œuvre et à l'importance de la population desservie. Les échantillons d'eau prélevés en des points représentatifs sont analysés par des laboratoires agréés par le Ministère de la Santé.

En cas de dépassement de normes, l'exploitant est immédiatement informé et doit prendre les mesures de correction nécessaires. Les mesures prises peuvent aller dans les cas les plus graves, jusqu'à recommander la non utilisation de l'eau pour les besoins alimentaires.

Les données recueillies au cours du contrôle sanitaire permettent le suivi de la qualité et l'information de l'ensemble des responsables, gestionnaires et consommateurs.

Le présent document constitue le bilan de qualité établi annuellement par l'ARS et adressé au maître d'ouvrage et à l'exploitant. Il est communicable au public.

Information des usagers

Les informations sur la qualité de l'eau (bilan annuel et/ou synthèse annuelle), adressées par l'ARS, doivent être affichées en mairie.

De plus, l'ensemble des résultats d'analyses doit pouvoir être consulté par tout usager qui en fait la demande.

Les éléments essentiels du bilan de qualité font l'objet d'une synthèse établie par l'ARS à joindre à chaque facture d'eau.

De plus, en cas de risque sanitaire particulier lié à la qualité de l'eau, une information des usagers doit être faite sans délai, par l'exploitant et/ou le responsable des installations. Cette information est également à réaliser pour les eaux agressives, pour les eaux régulièrement contaminées sur le plan bactériologique ou pour les eaux présentant des pollutions particulières.

L'ensemble des résultats d'analyses du contrôle sanitaire est accessible sur le site internet du Ministère chargé de la santé à l'adresse: https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau. Les notes synthétiques de qualité par UDI sont disponibles à l'adresse: https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Recommandations de consommation

Plomb et métaux

Le plomb est un toxique dont il convient de limiter l'accumulation dans l'organisme. Il est donc recommandé lorsque l'eau a stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une journée de travail), de ne pas utiliser l'eau froide du robinet pour la boisson ou la préparation des aliments pendant une ou deux minutes d'écoulement. Une vaisselle préalable (voire une douche si la salle d'eau est alimentée par la même colonne montante dans la cuisine) permet d'éliminer l'eau ayant stagné dans les tuyaux sans la gaspiller. Cette pratique assure l'élimination de la plus grande partie des éléments métalliques dissous dans l'eau.

Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge en présence de canalisations en plomb (canalisations internes des habitations jusque dans les années cinquante, branchements publics jusque dans les années soixante). A ce titre, le remplacement des branchements publics en plomb est une obligation pour les responsables de réseaux, avec un délai de réalisation échu au 25 décembre 2013.

Il est également déconseillé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires (café, thé, cuisson des légumes et des pâtes...) dans la mesure où une température élevée favorise la migration des métaux dans l'eau. Les commerces ou entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser l'eau du réseau pour la fabrication des denrées alimentaires qu'après un écoulement prolongé correspondant à la contenance des canalisations intérieures de l'établissement.

Fluor

Pour la prévention des caries dentaires, un apport complémentaire en fluor peut être recommandé lorsque la concentration en fluorures dans l'eau est inférieure à 0,3 mg/L : demander conseil à votre médecin ou votre dentiste.

Légionelles

Afin de réduire les risques de développement de bactéries et en particulier des légionelles au niveau des réseaux d'eau chaude sanitaire, il est recommandé de maintenir la température de production d'eau chaude sanitaire à 50°C minimum et à 55°C maximum au point d'usage (douche...) pour éviter tout risque de brûlure. Il est également fortement conseillé de vidanger et de détartrer régulièrement les ballons d'eau chaude, ainsi que de nettoyer et de détartrer les pommes et flexibles de douches, et les filtres de robinet (à remplacer si l'état d'usure le nécessite).

Les normes de qualité de l'eau de consommation

Le programme de contrôle sanitaire et les normes de qualité applicables sont issus de directives européennes retranscrites en droit français, notamment par des arrêtés modifiés du 11 janvier 2007. Les normes de qualité font l'objet de 2 types d'exigences.

Les limites de qualité

Les limites de qualité concernent les paramètres dont la présence dans l'eau présente des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que des substances chimiques tels que les nitrates, les pesticides, certains métaux et solvants chlorés, les hydrocarbures polycycliques (HAP) et les sous-produits de la désinfection de l'eau.

L'eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux limites de qualité.

Les références de qualité

Les références de qualité concernent des paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution. Sans incidence directe sur la santé aux concentrations normalement présentes dans l'eau, ces substances peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des installations et/ou être à l'origine d'inconfort ou de désagrément pour le consommateur.

L'eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire aux références de qualité.

Les valeurs indicatives

Les valeurs indicatives concernent des paramètres chimiques pour lesquels il n'existe pas d'exigences de qualité définies dans la législation européenne. Elles permettent d'évaluer la qualité de l'eau et de gérer la présence de ces paramètres. Ces valeurs concernent aujourd'hui uniquement les métabolites de pesticides non pertinents après évaluation de l'Anses (valeur indicative : 0,9 microgramme/L). À terme, d'autres paramètres pourraient être intégrés avec des valeurs indicatives.

L'eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire aux valeurs indicatives.

Les valeurs de vigilance

Les valeurs de vigilance concernent des paramètres d'intérêt ou des paramètres dits « émergents », qui constituent un sujet de préoccupation sanitaire (perturbateurs endocriniens suspectés, médicaments, microplastiques, ...). Ces paramètres font l'objet d'une surveillance dans le cadre d'un mécanisme de vigilance qui permet d'organiser un suivi et d'acquérir des connaissances sur ces paramètres.

Si ces valeurs ne sont pas respectées, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit réaliser une surveillance de ces paramètres et/ou mettre en place des mesures correctives.

Partie A : Informations sur les installations de l'unité de gestion

Organisation de l'alimentation en eau

Unité de gestion et d'exploitation

La distribution de l'eau potable est un service public mis en oeuvre par la commune ou un regroupement de communes, maître d'ouvrage des installations. L'exploitation du service peut-être réalisée soit en régie communale, syndicale ou communautaire, soit confiée par délégation de service public à une entreprise privée.

Une unité de gestion est caractérisée par un même maître d'ouvrage et un même exploitant.

Description sommaire d'un système d'alimentation en eau

Un système d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes définies d'amont en aval :

1. L'origine de l'eau :

Il s'agit de la ressource : captage ou mélange de captages qui peut être d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (rivière, canal, retenue...).

Les prélèvements effectués sur les captages caractérisent l'eau brute avant tout traitement ou l'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

2. La production d'eau

Il s'agit du lieu où sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus sophistiqués (filière de traitement complète). Dans quelques cas, certaines ressources naturellement potables ne sont pas traitées.

Les prélèvements effectuées caractérisent l'eau mise en distribution aux abonnés : ils sont réalisés en sortie de station de traitement-production ou au point de mise en distribution (premier abonné du réseau).

3. La distribution de l'eau

Une unité de distribution est un réseau caractérisé par une même unité technique, une qualité d'eau homogène, les mêmes exploitants et maîtres d'ouvrage.

Les prélèvements effectués sur l'unité de distribution sont représentatifs de la qualité de l'eau desservie aux usagers.

Données sur les ressources de l'unité de gestion

Situation administrative des captages

Rappels règlementaires :

L'instauration et le respect des périmètres de protection autour des captages d'eau destinée à la consommation humaine est une obligation légale ancienne. Créée par la première loi sur l'eau du 16 décembre 1964 pour tout nouveau captage, cette obligation a été étendue, par la seconde loi sur l'eau du 2 janvier 1992, aux captages créés avant 1964 qui ne bénéficient pas d'une protection naturelle et à tous les captages par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du maître d'ouvrage du captage.

Les périmètres de protection sont instaurés lorsqu'un arrêté de déclaration d'utilité publique a été signé par le Préfet. Les documents d'urbanisme doivent être mis en compatibilité avec les prescriptions de la déclaration d'utilité publique.

Indicateur d'avancement de la protection de la ressource en eau

Cet indicateur est fourni en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 relatifs aux rapports annuels sur le prix de la qualité des services publics d'eau et d'assainissement.

Règles de calcul :

La valeur de l'indicateur est fixée comme suit :

0% Aucune action.
20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours.
40% Avis de l'hydrogéologue agréé signé.
50% Dossier recevable déposé en préfecture.
60% Arrêté préfectoral signé.
80% Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) tel que constaté en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005.
100% Procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

Pour atteindre 100%, la collectivité doit mettre en oeuvre une surveillance effective et pérenne du respect des prescriptions de l'arrêté de déclaration d'utilité publique instaurant les périmètres de protection réglementaires autour de ce captage. Il est demandé qu'un bilan annuel de cette surveillance soit transmis à l'Agence Régionale de Santé pour justifier de cette surveillance.

Le tableau ci-dessous résume la position administrative des captages alimentant l'unité de gestion.

Gestionnaire du ou des captages : AUBENAS COMMUNALE

Descriptif du ou des captages				Situation administrative				Indicateur d'avancement
Nom	Type	Commune d'implantation	Code BRGM	Etat de la procédure	Avis hydrogéologue agréé	Avis CODERST	Arrêté DUP	Indice de protection
CHEYRON	SOURCE (CAPT D'UNE EMERGENCE)	AUBENAS	08651X0003	Procédure terminée (captage public)	17/09/2001	24/05/2007	29/06/2007	80 %
PERBOST 3	FORAGE	AUBENAS	BSS004CHLU	Procédure terminée (captage public)	15/02/1996	28/04/1998	05/11/1998	80 %

Données sur les unités de distribution de l'unité de gestion

007000699 - AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
2 747	3 000	2 747	2 810

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
007	07019	AUBENAS	La Plaine	22	2 732

007000700 - AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
6 494	6 515	6 494	6 499

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
007	07019	AUBENAS	Centre ville	52	6 456

007000701 - AUBENAS CHANABIER

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
125	102	102	114

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
007	07019	AUBENAS	Chanabier	1	124

007003373 - AUBENAS LAZUEL BAZA

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
3 122	2 956	2 956	3 039

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
007	07019	AUBENAS	Beau soleil - L'azuel - Pont d'aubenas - Baza	25	3 104

Partie B : Qualité de l'eau distribuée par unité de distribution

Le bilan annuel de la qualité :

Le bilan annuel de qualité est établi par unité de distribution. Il porte sur les analyses d'eau prélevée sur cette zone et les installations qui l'alimentent : la station de traitement-production quand l'eau est distribuée après traitement, la ressource quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Pour plus d'informations, se reporter en annexe 2.

L'indicateur global de qualité :

Sur la base des résultats d'analyses de l'unité de distribution logique, un indicateur global est calculé et assorti d'une appréciation sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée.

L'indicateur global prend en compte les 30 paramètres (ou familles de paramètres) recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée et faisant l'objet d'une limite de qualité. Il correspond au classement le plus défavorable de l'ensemble de ces 30 paramètres.

Les résultats pris en compte sont des résultats des analyses du contrôle sanitaire, des contrôles renforcés et des recontrôles, dès lors qu'ils sont représentatifs de la qualité de l'eau de l'ensemble de l'unité de distribution.

Des résultats d'analyses des années antérieures (dans la limite de cinq années) peuvent également être pris en compte dans le calcul de l'indicateur si le nombre de résultats d'analyses de l'année du bilan est insuffisant pour réaliser le calcul (cas des petites unités de distribution).

Indicateur global de qualité	
A	Eau de bonne qualité
B	Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
C	Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
D	Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Pour votre unité de gestion, le bilan concerne les unités de distribution suivantes :

007000699 - AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS

007000700 - AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE

007000701 - AUBENAS CHANABIER

007003373 - AUBENAS LAZUEL BAZA

Unité de distribution AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS (007000699)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.
Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS

Code : 007000699

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					16	0,00		92,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					16	0,00		130,00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	16	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	16	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			16	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			16	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	18	9,80	15,92	24,40		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						18	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	14	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						18	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						18	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						16	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	12	0,11	0,29	0,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					16	0,15	0,24	0,37		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					16	0,16	0,25	0,39		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
CARBONATES	mg(CO3)/L					4	0,00		0,00		
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	4	2		4		2
HYDROGÉNOCARBONATES	mg/L					4	174,00		184,00		
INDICE DE LEROY						2	0,90		0,91		
PH	unité pH			6,50	9,00	18	7,10		7,90		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					4	7,71		7,79		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	°f					4	0,00		0,00		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					4	14,25		15,05		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					4	15,66		16,49		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					4	56,70	58,73	59,70		
CHLORURES	mg/L				250,00	4	4,50	6,50	7,40		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	18	315,00	345,72	370,00		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					4	3,60	3,78	3,90		
POTASSIUM	mg/L					4	1,50	1,50	1,50		
SODIUM	mg/L				200,00	4	5,60	5,68	5,80		
SULFATES	mg/L				250,00	4	16,00	19,25	26,00		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L				200,00	3	0,00	0,00	0,00		

Unité de distribution : AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS

Code : 007000699

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	3	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	3	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	16	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			16	0,00	5,61	7,00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			5	0,00	0,10	0,14		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			5	0,00	0,00	0,00		
ORTHOPHOSPHATES (EN PO4)	mg(PO4)/L					2	0,00	0,08	0,16		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	4	0,00	0,24	0,51		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L				0,20	3	0,00	0,00	0,00		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	3	0,00	3,67	11,00		
ANTIMOINE	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			3	0,00	0,00	0,00		
BARYUM	mg/L				0,70	2	0,05	0,05	0,05		
BORE MG/L	mg/L		1,50			2	0,01	0,01	0,01		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			1	0,00	0,00	0,00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			1	0,00	0,00	0,00		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			2	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			3	0,07	0,10	0,14		
MERCURE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			2	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,02	0,03	0,03		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,07	0,07	0,07		
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					2	0,05	0,05	0,05		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	2	0,00	0,00	0,00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0,10	2	0,00	0,00	0,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 4 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											

Unité de distribution : AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS

Code : 007000699

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
BROMATES	microgramme/L		10,00			3	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			3	0,00	0,32	0,60		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			3	0,00	0,59	1,20		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			3	0,00	0,23	0,41		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			3	0,00	0,34	0,70		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			3	0,00	1,48	2,91		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			3	0,00	0,00	0,00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			2	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		

PESTICIDES TRICETONES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES CARBAMATES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES SULFONYLUREES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

Unité de distribution : AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS

Code : 007000699

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES TRIAZOLES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES STROBILURINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES DIVERS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

aclonifen, acétochlore, alachlore, aldrine, alphaméthrine, ametoctradine, amidosulfuron, aminocarbe, aminotriazole, ampa, ampa, améthryne, anilophos, anthraquinone (pesticide), asulame, atrazine, atrazine déséthyl, atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-2-hydroxy, atrazine-déisopropyl, azaconazole, azoxystrobine, benoxacor, bentazone, bifenox, bifenthrine, bioresmethrine, boscalid, bromacil, bromométhane, bromoxynil, bromuconazole, bufencarbe, butamifos, butilate, butraline, bénalaxyl, carbendazime, cga 354742, cga 369873, chlorantraniliprole, chlorfenvinphos, chloridazone, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl, chlormequat, chlorothalonil, chlorothalonil r417888, chlorothalonil r471811, chlorothalonil-4-hydroxy, chlorprophame, chlorpyriphos méthyl, chlorpyriphos éthyl, chlortoluron, clomazone, clopyralid, cyanazine, cybutryne, cycloate, cycloxydime, cyhalothrine, cyperméthrine, cyproconazol, cyprodinil, cyprosulfamide, cyromazine, daminozide, ddd-4,4', dde-4,4', ddt-2,4', ddt-4,4', deltaméthrine, desmethyl-pirimicarb, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, diazinon, dicamba, dichlobénil, dichlorprop, dichlorvos, dicofol, dicrotophos, dieldrine, diflufénicanil, difénoconazole, diméfuron, dimépipérate, dimétachlore, diméthachlore oxa, diméthomorphe, diméthylvinphos, diméthénamide, diméthénamide esa, diméthénamide oxa, dimétilan, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, dioxacarbe, diuron, edifenphos, endosulfan alpha, endosulfan beta, endosulfan sulfate, endosulfan total, epoxyconazole, eptc, esa acetochlore, esa alachlore, esa metazachlore, esa metolachlore, ethephon, ethidimuron, ethiofencarb sulfone, ethiofencarb sulfoxyde, ethofumésate, famphur, fenbuconazole, fenhexamid, fenobucarbe, fenothiocarbe, fenpropidin, fipronil, flonicamide, florasulam, fluazifop, fluazifop butyl, fludioxonil, flufenacet, flufenacet esa, flufénacet oxa, flumioxazine, fluopicolide, fluopyram, flupyrsulfuron-méthyle, flurochloridone, fluroxypir, flurtamone, flusilazol, flutriafol, fluxapyroxad, fosetyl, fosetyl-aluminium, furilazole, fénarimol, fénuron, glufosinate, glyphosate, haloxyfop, hch alpha, hch alpha+beta+delta+gamma, hch béta, hch delta, hch epsilon, hch gamma (lindane), heptachlore, heptachlore époxyde, heptachlore époxyde cis, heptachlore époxyde trans, hexachlorobenzène, hexazinone, hydroxyterbuthylazine, imazalile, imazamox, imazapyr, imidaclopride, iodocarb, isodrine, isoprocarb, isoproturon, isoxaben, isoxaflutole, lambda cyhalothrine, lenacile, malaoxon, mefenpyr diethyl, mephosfolan, metconazol, metolachlor noa 413173, metrafenone, metsulfuron méthyl, molinate, monuron, myclobutanil, mécoprop, méfentrifluconazole, méfénoxam, mésotrione, métalaxyle, métaldéhyde, métamitrone, métazachlore, méthoxychlore, méthyl isothiocyanate, métobromuron, métolachlore, métoxuron, métribuzine, n,n-dimethylsulfamide, napropamide, nicosulfuron, norflurazon, néburon, oryzalin, oxa acetochlore, oxa alachlore, oxa metazachlore, oxa metolachlore, oxadiazon, oxadixyl, paraoxon, pendiméthaline, penoxsulam, pentachlorophénol, perméthrine, pethoxamide, phosalone, piclorame, pinoxaden, piperonil butoxide, piperophos, pirimicarb formamido desméthyl, prochloraze, propachlore esa, propamocarbe, propamocarbe hydrochloride, propaphos, propazine, propazine 2-hydroxy, propiconazole, propyzamide, prosulfocarbe, prosulfuron, prothioconazole, proximphan, pyraclofos, pyraclostrobine, pyributicarb, pyridaphenthion, pyrimicarbe, pyriméthanil, quinmerac, quinoxyfen, quizalofop, sedaxane, simazine, simazine hydroxy, spiroxamine, sulcotrione, sulfotepp, tefluthrine, terbucarb, terbuméton, terbuméton-désethyl, terbuthylazin, terbuthylazin déséthyl, terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy, terbutryne, thiabendazole, thiamethoxam, thiazfluron, thiencarbazone-methyl, thifensulfuron méthyl, thiofanox sulfone, thiofanox sulfoxyde, thébuthiuron, tiocarbazil, tolclofos-methyl, total des pesticides analysés, triallate, tribenuron-méthyle, tributyltin cation, triclopyr, trifloxystrobine, trifluraline, trimethacarbe, tritosulfuron, tébuconazole, tébufénozide, tébutam, tétraconazole, zetacypermethrine, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 2,4,5-t, 2,4-d, 2,4-mcpa, 2,4-mcpb, 2,6 dichlorobenzamide, 2-aminosulfonyl-n,n-dimethylnicotin

Unité de distribution AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS (007000699)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des références de qualité : **2**

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
TTP : CHEYRON LA PLAINE	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	02/06/2025	3,00			1	2
	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	30/09/2025	4,00			1	2

Unité de distribution AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS (007000699)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	16	18
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	**100,00 %**	**100,00 %**

** Ne tient pas compte des dérogations*

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	16	18
Nombre de prélèvements non satisfaisants	0	2
Respect des références de qualité	**100,00 %**	**88,89 %**

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE (007000700)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.
Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE

Code : 007000700

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					13	0,00		95,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					13	0,00		12,00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	13	0,00		1,00		1
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	13	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			13	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			13	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	15	10,10	15,84	24,90		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						15	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	11	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						15	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						15	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						13	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	10	0,15	0,23	0,40		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					13	0,10	0,17	0,21		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					13	0,12	0,19	0,23		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
CARBONATES	mg(CO3)/L					3	0,00		0,00		
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	3	2		2		
HYDROGÉNOCARBONATES	mg/L					3	184,00		190,00		
INDICE DE LEROY						2	0,90		0,93		
PH	unité pH			6,50	9,00	15	7,30		7,70		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					3	7,72		7,78		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	°f					3	0,00		0,00		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					3	15,05		15,60		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					3	16,80		17,03		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					3	58,00	58,43	58,90		
CHLORURES	mg/L				250,00	3	7,80	7,87	8,00		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	15	345,00	365,80	401,00		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					3	5,40	5,53	5,60		
POTASSIUM	mg/L					3	1,60	1,60	1,60		
SODIUM	mg/L				200,00	3	5,60	5,70	5,80		
SULFATES	mg/L				250,00	3	16,00	17,00	18,00		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L				200,00	3	0,00	14,67	44,00		

Unité de distribution : AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE

Code : 007000700

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	3	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	3	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	13	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			13	5,90	7,12	9,40		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			4	0,12	0,14	0,15		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			4	0,00	0,00	0,00		
ORTHOPHOSPHATES (EN PO4)	mg(PO4)/L					2	0,04	0,13	0,21		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	3	0,00	0,12	0,37		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L				0,20	3	0,00	0,00	0,01		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	3	0,00	4,00	12,00		
ANTIMOINE	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			3	0,00	0,00	0,00		
BARYUM	mg/L				0,70	2	0,07	0,07	0,08		
BORE MG/L	mg/L		1,50			2	0,00	0,01	0,01		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			1	0,00	0,00	0,00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			1	0,00	0,00	0,00		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			2	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			3	0,07	0,08	0,08		
MERCURE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			2	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,03	0,03	0,03		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,08	0,08	0,08		
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					2	0,05	0,05	0,05		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	2	0,00	0,00	0,00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0,10	2	0,00	0,00	0,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 4 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											

Unité de distribution : AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE

Code : 007000700

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
BROMATES	microgramme/L		10,00			3	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			3	0,46	0,54	0,63		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			3	1,40	1,87	2,50		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			3	0,82	1,13	1,60		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			3	1,20	1,50	2,10		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			3	4,04	5,04	6,83		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			3	0,00	0,00	0,00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			2	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		

PESTICIDES TRICETONES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES CARBAMATES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES SULFONYLUREES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

Unité de distribution : AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE

Code : 007000700

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES TRIAZOLES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES STROBILURINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES DIVERS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

aclonifen, acétochlore, alachlore, aldrine, alphaméthrine, ametoctradine, amidosulfuron, aminocarbe, aminotriazole, ampa, ampa, améthryne, anilophos, anthraquinone (pesticide), asulame, atrazine, atrazine déséthyl, atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-2-hydroxy, atrazine-déisopropyl, azaconazole, azoxystrobine, benoxacor, bentazone, bifenox, bifenthrine, bioresmethrine, boscalid, bromacil, bromométhane, bromoxynil, bromuconazole, bufencarbe, butamifos, butilate, butraline, bénalaxyl, carbendazime, cga 354742, cga 369873, chlorantraniliprole, chlorfenvinphos, chloridazone, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl, chlormequat, chlorothalonil, chlorothalonil r417888, chlorothalonil r471811, chlorothalonil-4-hydroxy, chlorprophame, chlorpyriphos méthyl, chlorpyriphos éthyl, chlortoluron, clomazone, clopyralid, cyanazine, cybutryne, cycloate, cycloxydime, cyhalothrine, cyperméthrine, cyproconazol, cyprodinil, cyprosulfamide, cyromazine, daminozide, ddd-4,4', dde-4,4', ddt-2,4', ddt-4,4', deltaméthrine, desmethyl-pirimicarb, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, diazinon, dicamba, dichlobénil, dichlorprop, dichlorvos, dicofol, dicrotophos, dieldrine, diflufénicanil, difénoconazole, diméfuron, dimépipérate, dimétachlore, diméthachlore oxa, diméthomorphe, diméthylvinphos, diméthénamide, diméthénamide esa, diméthénamide oxa, dimétilan, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, dioxacarbe, diuron, edifenphos, endosulfan alpha, endosulfan beta, endosulfan sulfate, endosulfan total, epoxyconazole, eptc, esa acetochlore, esa alachlore, esa metazachlore, esa metolachlore, ethephon, ethidimuron, ethiofencarb sulfone, ethiofencarb sulfoxyde, ethofumésate, famphur, fenbuconazole, fenhexamid, fenobucarbe, fenothiocarbe, fenpropidin, fipronil, flonicamide, florasulam, fluazifop, fluazifop butyl, fludioxonil, flufenacet, flufenacet esa, flufénacet oxa, flumioxazine, fluopicolide, fluopyram, flupyrsulfuron-méthyle, flurochloridone, fluroxypir, flurtamone, flusilazol, flutriafol, fluxapyroxad, fosetyl, fosetyl-aluminium, furilazole, fénarimol, fénuron, glufosinate, glyphosate, haloxyfop, hch alpha, hch alpha+beta+delta+gamma, hch béta, hch delta, hch epsilon, hch gamma (lindane), heptachlore, heptachlore époxyde, heptachlore époxyde cis, heptachlore époxyde trans, hexachlorobenzène, hexazinone, hydroxyterbuthylazine, imazalile, imazamox, imazapyr, imidaclopride, iodocarb, isodrine, isoprocarb, isoproturon, isoxaben, isoxaflutole, lambda cyhalothrine, lenacile, malaoxon, mefenpyr diethyl, mephosfolan, metconazol, metolachlor noa 413173, metrafenone, metsulfuron méthyl, molinate, monuron, myclobutanil, mécoprop, méfentrifluconazole, méfénoxam, mésotrione, métalaxyle, métaldéhyde, métamitrone, métazachlore, méthoxychlore, méthyl isothiocyanate, métobromuron, métolachlore, métoxuron, métribuzine, n,n-dimethylsulfamide, napropamide, nicosulfuron, norflurazon, néburon, oryzalin, oxa acetochlore, oxa alachlore, oxa metazachlore, oxa metolachlore, oxadiazon, oxadixyl, paraoxon, pendiméthaline, penoxsulam, pentachlorophénol, perméthrine, pethoxamide, phosalone, piclorame, pinoxaden, piperonil butoxide, piperophos, pirimicarb formamido desméthyl, prochloraze, propachlore esa, propamocarbe, propamocarbe hydrochloride, propaphos, propazine, propazine 2-hydroxy, propiconazole, propyzamide, prosulfocarbe, prosulfuron, prothioconazole, proximphan, pyraclofos, pyraclostrobine, pyributicarb, pyridaphenthion, pyrimicarbe, pyriméthanil, quinmerac, quinoxyfen, quizalofop, sedaxane, simazine, simazine hydroxy, spiroxamine, sulcotrione, sulfotepp, tefluthrine, terbucarb, terbuméton, terbuméton-désethyl, terbuthylazin, terbuthylazin déséthyl, terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy, terbutryne, thiabendazole, thiamethoxam, thiazfluron, thiencarbazone-methyl, thifensulfuron méthyl, thiofanox sulfone, thiofanox sulfoxyde, thébuthiuron, tiocarbazil, tolclofos-methyl, total des pesticides analysés, triallate, tribenuron-méthyle, tributyltin cation, triclopyr, trifloxystrobine, trifluraline, trimethacarbe, tritosulfuron, tébuconazole, tébufénozide, tébutam, tétraconazole, zetacypermethrine, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 2,4,5-t, 2,4-d, 2,4-mcpa, 2,4-mcpb, 2,6 dichlorobenzamide, 2-aminosulfonyl-n,n-dimethylnicotin

Unité de distribution AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE (007000700)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des références de qualité : **1**

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
TTP : CROIX D'OLLIER HT SERVICE	BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	27/03/2025	1,00 n/(100mL)				0,00

Unité de distribution AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE (007000700)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	13	15
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	**100,00 %**	**100,00 %**

** Ne tient pas compte des dérogations*

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	13	15
Nombre de prélèvements non satisfaisants	1	0
Respect des références de qualité	**92,31 %**	**100,00 %**

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution AUBENAS CHANABIER (007000701)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.
Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : AUBENAS CHANABIER

Code : 007000701

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					3	0,00		1,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					4	0,00		71,00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	4	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	4	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			4	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			4	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	29	7,80	16,36	24,80		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						29	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	25	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						29	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						29	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						27	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	23	0,00	0,23	0,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					27	0,00	0,19	0,37		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					27	0,03	0,21	0,39		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
CARBONATES	mg(CO3)/L					4	0,00		0,00		
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	4	2		4		2
HYDROGÉNOCARBONATES	mg/L					4	174,00		184,00		
INDICE DE LEROY						2	0,90		0,91		
PH	unité pH			6,50	9,00	29	7,10		7,90		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					4	7,71		7,79		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	°f					4	0,00		0,00		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					4	14,25		15,05		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					4	15,66		16,49		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					4	56,70	58,73	59,70		
CHLORURES	mg/L				250,00	4	4,50	6,50	7,40		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	29	315,00	346,66	370,00		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					4	3,60	3,78	3,90		
POTASSIUM	mg/L					4	1,50	1,50	1,50		
SODIUM	mg/L				200,00	4	5,60	5,68	5,80		
SULFATES	mg/L				250,00	4	16,00	19,25	26,00		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L				200,00	4	0,00	6,00	24,00		

Unité de distribution : AUBENAS CHANABIER

Code : 007000701

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	4	0,00	7,00	28,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	4	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	26	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			26	0,00	5,70	7,20		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			6	0,00	0,10	0,14		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			6	0,00	0,00	0,00		
ORTHOPHOSPHATES (EN PO4)	mg(PO4)/L					2	0,00	0,08	0,16		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	4	0,00	0,24	0,51		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L				0,20	4	0,00	0,00	0,00		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	4	0,00	2,75	11,00		
ANTIMOINE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			4	0,00	0,00	0,00		
BARYUM	mg/L				0,70	2	0,05	0,05	0,05		
BORE MG/L	mg/L		1,50			2	0,01	0,01	0,01		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			2	0,00	0,00	0,00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			2	0,00	0,00	0,00		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			2	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			4	0,07	0,09	0,14		
MERCURE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			2	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,02	0,03	0,03		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,07	0,07	0,07		
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					2	0,05	0,05	0,05		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	2	0,00	0,00	0,00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0,10	2	0,00	0,00	0,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 4 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											

Unité de distribution : AUBENAS CHANABIER

Code : 007000701

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
BROMATES	microgramme/L		10,00			4	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			4	0,00	0,61	1,50		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			4	0,00	0,99	2,20		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			4	0,00	0,31	0,54		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			4	0,00	0,56	1,20		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			4	0,00	2,47	5,44		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			4	0,00	0,00	0,00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			2	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			2	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		

PESTICIDES TRICETONES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES CARBAMATES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES SULFONYLUREES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

Unité de distribution : AUBENAS CHANABIER

Code : 007000701

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES TRIAZOLES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES STROBILURINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES DIVERS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			4	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			4	0,00	0,00	0,00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

aclonifen, acétochlore, alachlore, aldrine, alphaméthrine, ametoctradine, amidosulfuron, aminocarbe, aminotriazole, ampa, ampa, améthryne, anilophos, anthraquinone (pesticide), asulame, atrazine, atrazine déséthyl, atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-2-hydroxy, atrazine-déisopropyl, azaconazole, azoxystrobine, benoxacor, bentazone, bifenox, bifenthrine, bioresmethrine, boscalid, bromacil, bromométhane, bromoxynil, bromuconazole, bufencarbe, butamifos, butilate, butraline, bénalaxyl, carbendazime, cga 354742, cga 369873, chlorantraniliprole, chlorfenvinphos, chloridazone, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl, chlormequat, chlorothalonil, chlorothalonil r417888, chlorothalonil r471811, chlorothalonil-4-hydroxy, chlorprophame, chlorpyriphos méthyl, chlorpyriphos éthyl, chlortoluron, clomazone, clopyralid, cyanazine, cybutryne, cycloate, cycloxydime, cyhalothrine, cyperméthrine, cyproconazol, cyprodinil, cyprosulfamide, cyromazine, daminozide, ddd-4,4', dde-4,4', ddt-2,4', ddt-4,4', deltaméthrine, desmethyl-pirimicarb, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, diazinon, dicamba, dichlobénil, dichlorprop, dichlorvos, dicofol, dicrotophos, dieldrine, diflufénicanil, difénoconazole, diméfuron, dimépipérate, dimétachlore, diméthachlore oxa, diméthomorphe, diméthylvinphos, diméthénamide, diméthénamide esa, diméthénamide oxa, dimétilan, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, dioxacarbe, diuron, edifenphos, endosulfan alpha, endosulfan beta, endosulfan sulfate, endosulfan total, epoxyconazole, eptc, esa acetochlore, esa alachlore, esa metazachlore, esa metolachlore, ethephon, ethidimuron, ethiofencarb sulfone, ethiofencarb sulfoxyde, ethofumésate, famphur, fenbuconazole, fenhexamid, fenobucarbe, fenothiocarbe, fenpropidin, fipronil, flonicamide, florasulam, fluazifop, fluazifop butyl, fludioxonil, flufenacet, flufenacet esa, flufénacet oxa, flumioxazine, fluopicolide, fluopyram, flupyrsulfuron-méthyle, flurochloridone, fluroxypir, flurtamone, flusilazol, flutriafol, fluxapyroxad, fosetyl, fosetyl-aluminium, furilazole, fénarimol, fénuron, glufosinate, glyphosate, haloxyfop, hch alpha, hch alpha+beta+delta+gamma, hch béta, hch delta, hch epsilon, hch gamma (lindane), heptachlore, heptachlore époxyde, heptachlore époxyde cis, heptachlore époxyde trans, hexachlorobenzène, hexazinone, hydroxyterbuthylazine, imazalile, imazamox, imazapyr, imidaclopride, iodocarb, isodrine, isoprocarb, isoproturon, isoxaben, isoxaflutole, lambda cyhalothrine, lenacile, malaoxon, mefenpyr diethyl, mephosfolan, metconazol, metolachlor noa 413173, metrafenone, metsulfuron méthyl, molinate, monuron, myclobutanil, mécoprop, méfentrifluconazole, méfénoxam, mésotrione, métalaxyle, métaldéhyde, métamitrone, métazachlore, méthoxychlore, méthyl isothiocyanate, métobromuron, métolachlore, métoxuron, métribuzine, n,n-dimethylsulfamide, napropamide, nicosulfuron, norflurazon, néburon, oryzalin, oxa acetochlore, oxa alachlore, oxa metazachlore, oxa metolachlore, oxadiazon, oxadixyl, paraoxon, pendiméthaline, penoxsulam, pentachlorophénol, perméthrine, pethoxamide, phosalone, piclorame, pinoxaden, piperonil butoxide, piperophos, pirimicarb formamido desméthyl, prochloraze, propachlore esa, propamocarbe, propamocarbe hydrochloride, propaphos, propazine, propazine 2-hydroxy, propiconazole, propyzamide, prosulfocarbe, prosulfuron, prothioconazole, proximphan, pyraclofos, pyraclostrobine, pyributicarb, pyridaphenthion, pyrimicarbe, pyriméthanil, quinmerac, quinoxyfen, quizalofop, sedaxane, simazine, simazine hydroxy, spiroxamine, sulcotrione, sulfotepp, tefluthrine, terbucarb, terbuméton, terbuméton-désethyl, terbuthylazin, terbuthylazin déséthyl, terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy, terbutryne, thiabendazole, thiamethoxam, thiazfluron, thiencarbazone-methyl, thifensulfuron méthyl, thiofanox sulfone, thiofanox sulfoxyde, thébuthiuron, tiocarbazil, tolclofos-methyl, total des pesticides analysés, triallate, tribenuron-méthyle, tributyltin cation, triclopyr, trifloxystrobine, trifluraline, trimethacarbe, tritosulfuron, tébuconazole, tébufénozide, tébutam, tétraconazole, zetacypermethrine, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 2,4,5-t, 2,4-d, 2,4-mcpa, 2,4-mcpb, 2,6 dichlorobenzamide, 2-aminosulfonyl-n,n-dimethylnicotin

Unité de distribution AUBENAS CHANABIER (007000701)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des références de qualité : **2**

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
TTP : CHEYRON LA PLAINE	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	02/06/2025	3,00			1	2
	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	30/09/2025	4,00			1	2

Unité de distribution AUBENAS CHANABIER (007000701)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	4	29
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	**100,00 %**	**100,00 %**

** Ne tient pas compte des dérogations*

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	4	29
Nombre de prélèvements non satisfaisants	0	2
Respect des références de qualité	**100,00 %**	**93,10 %**

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution AUBENAS LAZUEL BAZA (007003373)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.
Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : AUBENAS LAZUEL BAZA

Code : 007003373

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					15	0,00		230,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					15	0,00		300,00		1
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	15	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	15	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			15	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			15	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	17	11,70	15,90	24,80		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						17	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	13	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						17	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						17	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						15	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	10	0,00	0,19	0,46		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					15	0,08	0,20	0,32		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					15	0,09	0,21	0,36		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
CARBONATES	mg(CO3)/L					5	0,00		0,00		
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	5	3		4		5
HYDROGÉNOCARBONATES	mg/L					5	174,00		184,00		
INDICE DE LEROY						2	0,91		0,96		
PH	unité pH			6,50	9,00	17	6,90		7,60		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					5	7,72		7,82		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	°f					5	0,00		0,00		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					5	14,30		15,05		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					5	15,53		16,57		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					5	56,20	57,80	60,20		
CHLORURES	mg/L				250,00	5	6,50	7,14	7,60		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	17	329,00	346,24	357,00		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					5	3,60	3,66	3,70		
POTASSIUM	mg/L					5	1,50	1,50	1,50		
SODIUM	mg/L				200,00	5	5,30	5,52	5,70		
SULFATES	mg/L				250,00	5	15,00	16,60	17,00		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L				200,00	3	0,00	0,00	0,00		

Unité de distribution : AUBENAS LAZUEL BAZA

Code : 007003373

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	3	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	3	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	15	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			15	5,50	5,91	6,60		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			6	0,11	0,12	0,12		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			6	0,00	0,00	0,00		
ORTHOPHOSPHATES (EN PO4)	mg(PO4)/L					2	0,05	0,05	0,05		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	5	0,00	0,36	0,76		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L				0,20	3	0,00	0,00	0,00		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	3	0,00	0,00	0,00		
ANTIMOINE	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			3	0,00	0,00	0,00		
BARYUM	mg/L				0,70	2	0,05	0,05	0,05		
BORE MG/L	mg/L		1,50			2	0,00	0,01	0,01		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			1	0,00	0,00	0,00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			1	0,00	0,00	0,00		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			2	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			3	0,08	0,08	0,08		
MERCURE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			2	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,03	0,03	0,03		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,03	0,07		
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					2	0,05	0,05	0,05		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	2	0,00	0,00	0,00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0,10	2	0,00	0,00	0,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 4 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											

Unité de distribution : AUBENAS LAZUEL BAZA

Code : 007003373

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
BROMATES	microgramme/L		10,00			3	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			3	0,46	0,55	0,63		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			3	1,00	1,37	1,80		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			3	0,37	0,68	1,20		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			3	0,60	0,97	1,50		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			3	2,43	3,57	5,13		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			3	0,00	0,00	0,00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			2	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		

PESTICIDES TRICETONES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES CARBAMATES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES SULFONYLUREES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

Unité de distribution : AUBENAS LAZUEL BAZA

Code : 007003373

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES TRIAZOLES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES STROBILURINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES DIVERS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

aclonifen, acétochlore, alachlore, aldrine, alphaméthrine, ametoctradine, amidosulfuron, aminocarbe, aminotriazole, ampa, ampa, améthryne, anilophos, anthraquinone (pesticide), asulame, atrazine, atrazine déséthyl, atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-2-hydroxy, atrazine-déisopropyl, azaconazole, azoxystrobine, benoxacor, bentazone, bifenox, bifenthrine, bioresmethrine, boscalid, bromacil, bromométhane, bromoxynil, bromuconazole, bufencarbe, butamifos, butilate, butraline, bénalaxyl, carbendazime, cga 354742, cga 369873, chlorantraniliprole, chlorfenvinphos, chloridazone, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl, chlormequat, chlorothalonil, chlorothalonil r417888, chlorothalonil r471811, chlorothalonil-4-hydroxy, chlorprophame, chlorpyriphos méthyl, chlorpyriphos éthyl, chlortoluron, clomazone, clopyralid, cyanazine, cybutryne, cycloate, cycloxydime, cyhalothrine, cyperméthrine, cyproconazol, cyprodinil, cyprosulfamide, cyromazine, daminozide, ddd-4,4', dde-4,4', ddt-2,4', ddt-4,4', deltaméthrine, desmethyl-pirimicarb, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, diazinon, dicamba, dichlobénil, dichlorprop, dichlorvos, dicofol, dicrotophos, dieldrine, diflufénicanil, difénoconazole, diméfuron, dimépipérate, dimétachlore, diméthachlore oxa, diméthomorphe, diméthylvinphos, diméthénamide, diméthénamide esa, diméthénamide oxa, dimétilan, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, dioxacarbe, diuron, edifenphos, endosulfan alpha, endosulfan beta, endosulfan sulfate, endosulfan total, epoxyconazole, eptc, esa acetochlore, esa alachlore, esa metazachlore, esa metolachlore, ethephon, ethidimuron, ethiofencarb sulfone, ethiofencarb sulfoxyde, ethofumésate, famphur, fenbuconazole, fenhexamid, fenobucarbe, fenothiocarbe, fenpropidin, fipronil, flonicamide, florasulam, fluazifop, fluazifop butyl, fludioxonil, flufenacet, flufenacet esa, flufénacet oxa, flumioxazine, fluopicolide, fluopyram, flupyrsulfuron-méthyle, flurochloridone, fluroxypir, flurtamone, flusilazol, flutriafol, fluxapyroxad, fosetyl, fosetyl-aluminium, furilazole, fénarimol, fénuron, glufosinate, glyphosate, haloxyfop, hch alpha, hch alpha+beta+delta+gamma, hch béta, hch delta, hch epsilon, hch gamma (lindane), heptachlore, heptachlore époxyde, heptachlore époxyde cis, heptachlore époxyde trans, hexachlorobenzène, hexazinone, hydroxyterbuthylazine, imazalile, imazamox, imazapyr, imidaclopride, iodocarb, isodrine, isoprocarb, isoproturon, isoxaben, isoxaflutole, lambda cyhalothrine, lenacile, malaoxon, mefenpyr diethyl, mephosfolan, metconazol, metolachlor noa 413173, metrafenone, metsulfuron méthyl, molinate, monuron, myclobutanil, mécoprop, méfentrifluconazole, méfénoxam, mésotrione, métalaxyle, métaldéhyde, métamitrone, métazachlore, méthoxychlore, méthyl isothiocyanate, métobromuron, métolachlore, métoxuron, métribuzine, n,n-dimethylsulfamide, napropamide, nicosulfuron, norflurazon, néburon, oryzalin, oxa acetochlore, oxa alachlore, oxa metazachlore, oxa metolachlore, oxadiazon, oxadixyl, paraoxon, pendiméthaline, penoxsulam, pentachlorophénol, perméthrine, pethoxamide, phosalone, piclorame, pinoxaden, piperonil butoxide, piperophos, pirimicarb formamido desméthyl, prochloraze, propachlore esa, propamocarbe, propamocarbe hydrochloride, propaphos, propazine, propazine 2-hydroxy, propiconazole, propyzamide, prosulfocarbe, prosulfuron, prothioconazole, proximphan, pyraclofos, pyraclostrobine, pyributicarb, pyridaphenthion, pyrimicarbe, pyriméthanil, quinmerac, quinoxyfen, quizalofop, sedaxane, simazine, simazine hydroxy, spiroxamine, sulcotrione, sulfotepp, tefluthrine, terbucarb, terbuméton, terbuméton-désethyl, terbuthylazin, terbuthylazin déséthyl, terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy, terbutryne, thiabendazole, thiamethoxam, thiazfluron, thiencarbazone-methyl, thifensulfuron méthyl, thiofanox sulfone, thiofanox sulfoxyde, thébuthiuron, tiocarbazil, tolclofos-methyl, total des pesticides analysés, triallate, tribenuron-méthyle, tributyltin cation, triclopyr, trifloxystrobine, trifluraline, trimethacarbe, tritosulfuron, tébuconazole, tébufénozide, tébutam, tétraconazole, zetacypermethrine, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 2,4,5-t, 2,4-d, 2,4-mcpa, 2,4-mcpb, 2,6 dichlorobenzamide, 2-aminosulfonyl-n,n-dimethylnicotin

Unité de distribution AUBENAS LAZUEL BAZA (007003373)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des références de qualité : **6**

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
TTP : CROIX D'OLLIER BAS SERVICE	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	27/02/2025	3,00			1	2
	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	27/05/2025	3,00			1	2
	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	30/07/2025	4,00			1	2
	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	28/10/2025	4,00			1	2
	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	24/12/2025	4,00			1	2

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
UDI : AUBENAS LAZUEL BAZA	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	12/03/2025	300,00 n/mL				

Unité de distribution AUBENAS LAZUEL BAZA (007003373)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	15	17
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	**100,00 %**	**100,00 %**

** Ne tient pas compte des dérogations*

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	15	17
Nombre de prélèvements non satisfaisants	0	5
Respect des références de qualité	**100,00 %**	**70,59 %**

Observations / recommandations techniques :

Partie C : Bilan à l'échelle de l'unité de gestion

Qualité bactériologique par installation de l'unité de gestion

Année(s) 2023 - 2024 - 2025

Année	TTP - CHEYRON LA PLAINE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	12

Année	TTP - CROIX D'OLLIER HT SERVICE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9

Année	TTP - CROIX D'OLLIER BAS SERVICE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	6
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	16

Année	UDI - AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	12
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	12
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	33

Année	UDI - AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	13
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	32

Année	UDI - AUBENAS CHANABIER	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	12

Année	UDI - AUBENAS LAZUEL BAZA	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	11
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	30

Conformité pour l'unité de gestion sur trois ans:	100,00 %
Nombre de prélèvements :	144

Qualité physico-chimique par installation de l'unité de gestion

Année(s) 2023 - 2024 - 2025

Année	TTP - CHEYRON LA PLAINE	
2023	Conformité sur l'installation :	25,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2024	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	6
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	50,00 %
	Nombre de prélèvements :	14

Année	TTP - CROIX D'OLLIER HT SERVICE	
2023	Conformité sur l'installation :	66,67 %
	Nombre de prélèvements :	3
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	90,91 %
	Nombre de prélèvements :	11

Année	TTP - CROIX D'OLLIER BAS SERVICE	
2023	Conformité sur l'installation :	16,67 %
	Nombre de prélèvements :	6
2024	Conformité sur l'installation :	60,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	7
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	61,11 %
	Nombre de prélèvements :	18

Année	UDI - AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	12
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	12
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	33

Année	UDI - AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	13
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	32

Année	UDI - AUBENAS CHANABIER	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	12

Année	UDI - AUBENAS LAZUEL BAZA	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	11
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	30

Conformité pour l'unité de gestion sur trois ans:	90,00 %
Nombre de prélèvements :	150

Liste des dépassements des limites de qualité sur le réseau de distribution, non représentatifs de la zone de distribution


La synthèse suivante fait état des non-conformités aux limites de qualité sur des points du réseau de distribution. La qualité de l'eau n'y est pas représentative de l'ensemble de l'unité de distribution, mais seulement du point de prélèvement. Il s'agit en général d'une dégradation de la qualité de l'eau liée à la nature des matériaux des canalisations ou du robinet de prélèvement, et / ou à un temps de séjour de l'eau trop important dans les canalisations.

Commune : AUBENAS

Date du prélèvement	Nom du PSV	Lieu du PSV	Paramètre	Valeur mesurée	Unité	Limite de qualité	Installation
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	**0**	n/(100mL)	0	007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	**0,14**	NFU		007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	**12**	n/(100mL)	0	007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	SAVEUR (QUALITATIF)	**0**			007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	ODEUR (QUALITATIF)	**0**			007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	NITRATES (EN NO3)	**5,5**	mg/L	50	007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	AMMONIUM (EN NH4)	**0**	mg/L		007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	**64**	n/mL		007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	**0**	n/mL		007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	**0**	n/(100mL)		007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	COLORATION	**0**	mg(Pt)/L		007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	**0**	n/(100mL)		007000701 - AUBENAS CHANABIER
13/02/2025	QUARTIER CHANABIER	LOPEZ 28 CH COMBE CHAUDE, MOREIRA 265 CH VILLE, CONSTANT 89 CH VILLE	ASPECT (QUALITATIF)	**0**			007000701 - AUBENAS CHANABIER

Le 11/05/2026

Par délégation,

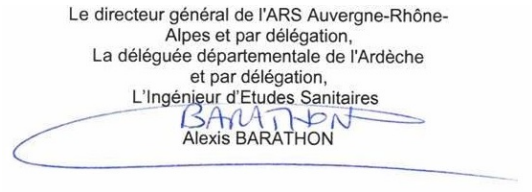

L'ingénieur d'études sanitaires

Alexis BARATHON

Annexes

Liste des sigles

Informations sur les Points de Surveillance

Modélisation des réseaux d’eau potable dans le cadre du contrôle sanitaire

Tableau de modélisation du réseau amont des UDI de l'UGE

Statistiques par installation sur les données du contrôle sanitaire réalisé

Liste des sigles

AP	Arrêté préfectoral
ARS	Agence régionale de santé
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
CAP	Captage
CODERST	Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
DGS	Direction générale de la santé
DUP	Déclaration d'utilité publique
MCA	Mélanges de captages
PLU	Plan local d'urbanisme
TTP	Station de traitement-production
UDI	Unité de distribution
UGE	Unité de gestion et d'exploitation
PRPDE	Personne responsable de la production et la distribution d'eau

Informations sur les Points de Surveillance

007000699 - AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS

007000695 - CHEYRON

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000860	SOURCE CHEYRON	Principal	07019 - AUBENAS	EXHAURE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

007000697 - CHEYRON LA PLAINE

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000862	STATION CHEYRON LA PLAINE	Principal	07019 - AUBENAS	CONDUITE DEPART LA PLAINE	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

007000700 - AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE

007000695 - CHEYRON

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000860	SOURCE CHEYRON	Principal	07019 - AUBENAS	EXHAURE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

007000698 - CROIX D'OLLIER HT SERVICE

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000863	STATION CROIX D'OLLIER HT S.	Principal	07019 - AUBENAS	SORTIE RESERVOIR CROIX D'OLLIER HAUT SERVICE	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

007003372 - CROIX D'OLLIER BAS SERVICE

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000864	DESINFECTION ESPISSARD	Secondaire	07019 - AUBENAS	SORTIE DECAN ARRI CROI D'OL BS	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
0070000002572	DESINFEC CHERON,CROIX D'OL B.S	Secondaire	07019 - AUBENAS	DEPART CHEYRON DIRECT CRO D'OL B.S	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
0070000003428	STATION CROIX D'OLLIER BAS S.	Principal	07019 - AUBENAS	DEPART RESERV CROIX D'OLLIER	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

007006325 - PERBOST 3

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000007142	FORAGE PERBOST 3	Principal	07019 - AUBENAS	EXHAURE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

007000701 - AUBENAS CHANABIER

007000351 - ST DIDIER SOUS AUBENAS VILLAGE

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000445	BOURG CENTRE	Principal	07229 - SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS	ECOLE OU PEREIRA MARIA	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

007000695 - CHEYRON

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000860	SOURCE CHEYRON	Principal	07019 - AUBENAS	EXHAURE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

007000697 - CHEYRON LA PLAINE

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000862	STATION CHEYRON LA PLAINE	Principal	07019 - AUBENAS	CONDUITE DEPART LA PLAINE	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

007000699 - AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000865	QUARTIER LA PLAINE	Principal	07019 - AUBENAS	ENTREPOTS MUNICIPAUX ROB SANIT	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
0070000007140	QUARTIER PONT D'AUBENAS	Secondaire	07019 - AUBENAS	CASERNE DES SAPEURS POMPIERS	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

007003373 - AUBENAS LAZUEL BAZA

007000695 - CHEYRON

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000860	SOURCE CHEYRON	Principal	07019 - AUBENAS	EXHAURE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

007003372 - CROIX D'OLLIER BAS SERVICE

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0070000000864	DESINFECTION ESPISSARD	Secondaire	07019 - AUBENAS	SORTIE DECAN ARRI CROI D'OL BS	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
0070000002572	DESINFEC CHERON,CROIX D'OL B.S	Secondaire	07019 - AUBENAS	DEPART CHEYRON DIRECT CRO D'OL B.S	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
0070000003428	STATION CROIX D'OLLIER BAS S.	Principal	07019 - AUBENAS	DEPART RESERV CROIX D'OLLIER	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Modélisation des réseaux d'eau potable dans le cadre du contrôle sanitaire

Qu'est-ce qu'une unité de distribution logique (UDL) ?

L'Unité de Distribution Logique est une méthode permettant de mieux caractériser la qualité de l'eau distribuée à la population pour une UDI donnée. Bon nombre de paramètres physico-chimiques ne sont pas analysés sur les prélèvements réalisés en distribution. Il faut donc compléter les résultats d'analyses recueillis au niveau d'une UDI par des résultats d'analyses réalisées sur des installations en amont (production ou ressource le cas échéant).


Pour déterminer les installations qui vont constituer l'UDL, il faut considérer l'organisation du contrôle sanitaire (paramètres mesurés sur chaque type d'installation) et la capacité des stations de traitement à éliminer chaque paramètre ou groupe de paramètre.

Exemple théorique simple :

Le réseau d'eau potable est constitué d'un captage d'eau brute BONNET, d'une station de traitement qui comporte un traitement de désinfection PRE BONNET et d'un réseau de distribution (commune de BARMETTES).

La modélisation de ce réseau pour l'exercice du contrôle sanitaire est la suivante :

- *UDI BARMETTES (réseau de distribution)*
- *PRODUCTION PRE BONNET (niveau amont N+1 de l'UDI)*
- *CAP BONNET (niveau amont N+2 de l'UDI)*

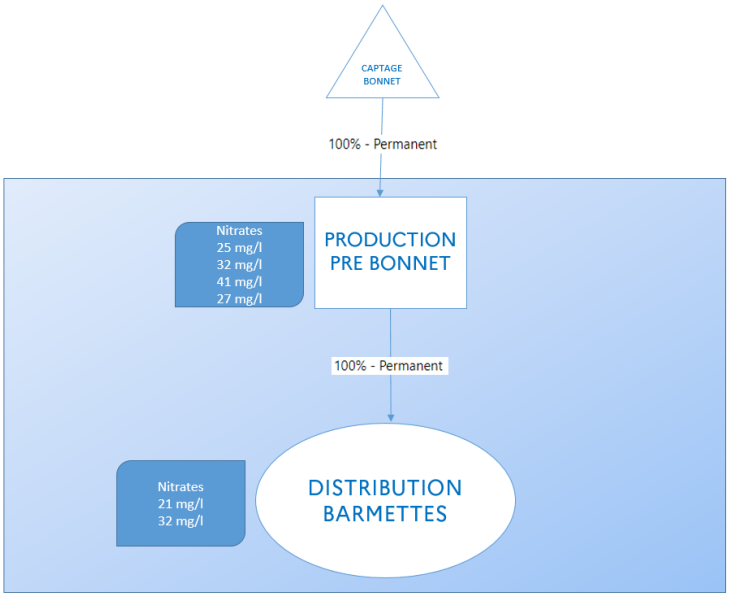

On considère que tous les paramètres analysés en production et en distribution suffisent à caractériser la qualité de l'eau distribuée. L'unité de distribution logique est donc constituée de l'UNITE DE DISTRIBUTION BARMETTES et de la PRODUCTION PRE BONNET : tous les résultats d'analyses réalisés sur ces 2 installations sont représentatifs de la qualité de l'eau au robinet du consommateur.

Comment sont calculées les valeurs minimum, maximum et moyennes pour un paramètre ?

• **Valeurs minimum et maximum :** aucune pondération n'est appliquée.

Pour chaque paramètre, la valeur minimum et maximum des résultats d'analyse des prélèvements réalisés en distribution et production est affichée dans le présent rapport.

• **Valeur moyenne :** aucune pondération n'est appliquée.

Les résultats des analyses réalisées en distribution peuvent être éventuellement pondérés par leur représentativité dans le temps. Les résultats des analyses réalisées en production (et le cas échéant à la ressource) sont pondérés par la part de débit contribuant au mélange en distribution et par la prise en compte des changements éventuels de configuration du réseau (modification du réseau des installations, représentativité dans le temps …).

• **Bactériologie :** c'est le pourcentage de conformité calculé sur la base des prélèvements de toutes les installations de l'UDI logique.

Pour chaque paramètre et pour chaque unité de distribution, l'ARS peut faire le choix, selon leur représentativité :

- **D'exclure du calcul** les résultats des analyses des prélèvements réalisés en production (N+1).
- **D'inclure dans le calcul** les résultats des analyses des prélèvements réalisés à la ressource (N+…).

Exemple : calcul des statistiques pour le paramètre « nitrates »

Les résultats d'analyses de nitrates du contrôle sanitaire en distribution sont complétés en prenant en compte les 4 résultats d'analyses réalisés en production. On considère que les nitrates analysés en production caractérisent suffisamment la qualité de l'eau distribuée (les éventuels résultats disponibles à la ressource ne sont pas pris en compte) et que le réseau (lien et % de débit) n'a pas été modifié au cours de l'année.

Détails du calcul :

1 ***Moyenne Nitrates Production PRE BONNET***

(25+32+**41**+27) / 4 = 31,2 mg/L avec Nombre de prélèvements = 4 **2**

3 ***Moyenne Nitrates Distribution BAS SERVICE BARMETTES***

(**21** +32) / 2 = 26,5 mg/L avec Nombre de prélèvement = 2 **4**

Calcul de la moyenne = (**1** x **2**) + (**3** x **4**) / (**2** x **4**)

((31,2 X 4) + (26,5 X 2)) / (4 + 2) = (124,8 + 53) / 6 = **29,6 mg/L**

On aura donc pour cette UDI

-> Valeur moyenne : ***29,6 mg/L***

-> Valeur maximum : ***41 mg/L***

-> Valeur minimum : ***21 mg/L***

Cette situation donnée à titre d'exemple théorique est simple. La situation de certains réseaux peut amener à des calculs plus complexes.

Tableau de modélisation du réseau amont des UDI de l'UGE

** Le statut "En service" des colonnes "État du lien" et "État du lien du % de débit" regroupe les états "Permanent", "Saisonnier" et "Occasionel".*

UDI de référence	Installation amont	Niveau	Date de début d'état du lien	Date de fin d'état du lien	État du lien	% de débit	Date de début du % de débit	Date de fin du % de débit	État du lien du % de débit
AUBENAS CHANABIER - (007000701)	UDI - ST DIDIER SOUS AUBENAS VILLAGE (007000351)	1	20/12/1995		En service	100	14/06/2016		En service
	UDI - AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS (007000699)	2	07/11/1995		En service	100	14/06/2016		En service
	TTP - CHEYRON LA PLAINE (007000697)	3	19/06/1995		En service	100	08/02/2017		En service
	CAP - CHEYRON (007000695)	4	19/06/1995		En service	100	25/08/2017		En service
AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS - (007000699)	TTP - CHEYRON LA PLAINE (007000697)	1	19/06/1995		En service	100	08/02/2017		En service
	CAP - CHEYRON (007000695)	2	19/06/1995		En service	100	25/08/2017		En service
AUBENAS LAZUEL BAZA - (007003373)	TTP - CROIX D'OLLIER BAS SERVICE (007003372)	1	17/03/2008		En service	100	25/08/2017		En service
	CAP - CHEYRON (007000695)	2	17/03/2008		En service	100	08/02/2017		En service
	UDI - PONT DE VEYRIERES NORD (007001740)	2	12/10/2016		Secours		12/10/2016		Secours
	TTP - PONT DE VEYRIERES (007001717)	3	29/11/1995		Secours	100	14/06/2011		Secours
	CAP - PONT DE VEYRIERES (007001702)	4	28/11/1995		Secours	100	23/03/2011		Secours
AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE - (007000700)	TTP - CROIX D'OLLIER HT SERVICE (007000698)	1	19/06/1995		En service	100	01/01/2008		En service
	TTP - CROIX D'OLLIER BAS SERVICE (007003372)	2	17/03/2008		En service	60	17/03/2008		En service
	CAP - PERBOST 3 (007006325)	2	20/06/2023		En service	40	20/06/2023		En service
	CAP - CHEYRON (007000695)	3	17/03/2008		En service	100	08/02/2017		En service
	UDI - PONT DE VEYRIERES NORD (007001740)	3	12/10/2016		Secours		12/10/2016		Secours
	TTP - PONT DE VEYRIERES (007001717)	4	29/11/1995		Secours	100	14/06/2011		Secours
	CAP - PONT DE VEYRIERES (007001702)	5	28/11/1995		Secours	100	23/03/2011		Secours

Statistiques par installation sur les données du contrôle sanitaire réalisé en 2025

Les résultats présentés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur les installations de l'unité de gestion et d'exploitation. Ils ne sont pas tous représentatifs de la qualité de l'eau distribuée.

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en marron. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites et d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

CAP : CHEYRON (007000695)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES ARYLOXYACIDES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)						1	4		4		
ANHYDRIDE CARBONIQUE LIBRE	mg(CO2)/L					1	9,50		9,50		
CARBONATES	mg(CO3)/L					1	0,00		0,00		
HYDROGÉNOCARBONATES	mg/L					1	182,00		182,00		
INDICE DE LEROY						1	0,93		0,93		
PH	unité pH					2	7,30		7,40		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					1	7,76		7,76		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	°f					1	0,00		0,00		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					1	14,90		14,90		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					1	15,97		15,97		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						2	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L		200,00			1	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						2	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						2	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur CAP) (**)	NFU					1	0,27	0,27	0,27		
PESTICIDES CARBAMATES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
AGENTS DE SURFACE (BLEU MÉTH.) MG/L	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES DISSOUS OU ÉMULSIONNÉS	mg/L		1,00			1	0,00	0,00	0,00		
PHÉNOLS (INDICE PHÉNOL C6H5OH) MG/L	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C					2	13,40	13,80	14,20		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
FER TOTAL	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											

CAP : CHEYRON (007000695)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
MÉTABOLITES PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)					1	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)					1	18,00		18,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		20 000,00			1	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		10 000,00			1	0,00		0,00		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					1	57,80	57,80	57,80		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm					2	311,00	330,00	349,00		
CHLORURES	mg/L		200,00			1	6,30	6,30	6,30		
POTASSIUM	mg/L					1	1,50	1,50	1,50		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					1	3,70	3,70	3,70		
SODIUM	mg/L		200,00			1	4,70	4,70	4,70		
SILICATES (EN MG/L DE SIO2)	mg(SiO2)/L					1	9,49	9,49	9,49		
SULFATES	mg/L		250,00			1	16,00	16,00	16,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
OXYGÈNE DISSOUS % SATURATION	%					1	55,30	55,30	55,30		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L		4,00			1	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		100,00			1	6,20	6,20	6,20		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L					1	0,12	0,12	0,12		
AZOTE KJELDHAL (EN N)	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
ORTHOPHOSPHATES (EN PO4)	mg(PO4)/L					1	0,05	0,05	0,05		
PHOSPHORE TOTAL (EXPRIME EN MG(P2O5)/L)	mg(P2O5)/L					1	0,02	0,02	0,02		
PESTICIDES ORGANOCHLORES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ARSENIC	microgramme/L		100,00			1	0,00	0,00	0,00		
BARYUM	mg/L					1	0,05	0,05	0,05		
BORE MG/L	mg/L		1,50			2	0,00	0,01	0,01		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			1	0,00	0,00	0,00		
CUIVRE	mg(Cu)/L					2	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
NICKEL	microgramme/L		20,00			1	0,00	0,00	0,00		
PLOMB	microgramme/L		50,00			1	0,00	0,00	0,00		
ANTIMOINE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			1	0,00	0,00	0,00		
ZINC	mg(Zn)/L					1	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		

CAP : CHEYRON (007000695)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
FLUORANTHÈNE *	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (6 SUBST.*)	microgramme/L		1,00			1	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES DIVERS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		2,00			1	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES PYRETHRINOIDES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					1	0,00	0,00	0,00		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					1	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES STROBILURINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRICETONES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRIAZINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRIAZOLES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											

CAP : CHEYRON (007000695)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					**Limites**	**Réf.**
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											

CAP : PERBOST 3 (007006325)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES ARYLOXYACIDES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)						1	4		4		
ANHYDRIDE CARBONIQUE LIBRE	mg(CO2)/L					1	18,10		18,10		
CARBONATES	mg(CO3)/L					1	0,00		0,00		
HYDROGÉNOCARBONATES	mg/L					1	251,00		251,00		
INDICE DE LEROY						1	0,92		0,92		
PH	unité pH					1	7,30		7,30		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					1	7,64		7,64		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	°f					1	0,00		0,00		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					1	20,60		20,60		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					1	22,45		22,45		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						1	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L		200,00			1	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						1	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						1	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur CAP) (**)	NFU					1	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES CARBAMATES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
AGENTS DE SURFACE (BLEU MÉTH.) MG/L	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES DISSOUS OU ÉMULSIONNÉS	mg/L		1,00			1	0,00	0,00	0,00		
PHÉNOLS (INDICE PHÉNOL C6H5OH) MG/L	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C					1	15,70	15,70	15,70		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
FER TOTAL	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
DESMETHYLNORFLURAZON	microgramme/L		2,00			1	0,02	0,02	0,02		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)					1	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)					1	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		20 000,00			1	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		10 000,00			1	0,00		0,00		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					1	54,40	54,40	54,40		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm					1	493,00	493,00	493,00		
CHLORURES	mg/L		200,00			1	14,00	14,00	14,00		

CAP : PERBOST 3 (007006325)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
POTASSIUM	mg/L					1	2,70	2,70	2,70		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					1	21,50	21,50	21,50		
SODIUM	mg/L		200,00			1	6,30	6,30	6,30		
SILICATES (EN MG/L DE SIO2)	mg(SiO2)/L					1	10,71	10,71	10,71		
SULFATES	mg/L		250,00			1	25,00	25,00	25,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
OXYGÈNE DISSOUS % SATURATION	%					1	84,90	84,90	84,90		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L		4,00			1	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		100,00			1	14,00	14,00	14,00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L					1	0,28	0,28	0,28		
AZOTE KJELDHAL (EN N)	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
ORTHOPHOSPHATES (EN PO4)	mg(PO4)/L					1	0,03	0,03	0,03		
PHOSPHORE TOTAL (EXPRIME EN MG(P2O5)/L)	mg(P2O5)/L					1	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES ORGANOCHLORES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L					1	0,00	0,00	0,00		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ARSENIC	microgramme/L		100,00			1	0,00	0,00	0,00		
BARYUM	mg/L					1	0,21	0,21	0,21		
BORE MG/L	mg/L		1,50			1	0,00	0,00	0,00		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			1	0,00	0,00	0,00		
CUIVRE	mg(Cu)/L					1	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L					1	0,07	0,07	0,07		
NICKEL	microgramme/L		20,00			1	0,00	0,00	0,00		
PLOMB	microgramme/L		50,00			1	0,00	0,00	0,00		
ANTIMOINE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			1	0,00	0,00	0,00		
ZINC	mg(Zn)/L					1	0,06	0,06	0,06		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
FLUORANTHÈNE *	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (6 SUBST.*)	microgramme/L		1,00			1	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES DIVERS											
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	microgramme/L		5,00			1	0,02	0,02	0,02		

CAP : PERBOST 3 (007006325)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES SULFONYLUREES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES PYRETHRINOIDES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					1	0,00	0,00	0,00		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					1	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES STROBILURINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRICETONES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRIAZINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRIAZOLES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											

TTP : CHEYRON LA PLAINE (007000697)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES ARYLOXYACIDES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	4	2		4		2
CARBONATES	mg(CO3)/L					4	0,00		0,00		
HYDROGÉNOCARBONATES	mg/L					4	174,00		184,00		
INDICE DE LEROY						2	0,90		0,91		
PH	unité pH			6,50	9,00	6	7,30		7,90		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					4	7,71		7,79		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	°f					4	0,00		0,00		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					4	14,25		15,05		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					4	15,66		16,49		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						6	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	2	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						6	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						6	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						4	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur TTP) (**)	NFU				2,00	4	0,14	0,18	0,24		
PESTICIDES CARBAMATES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	6	14,20	14,90	16,30		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L				200,00	2	0,00	0,00	0,00		
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	2	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	2	0,00	0,00	0,00		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	4	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	4	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			4	0,00		0,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					4	0,00		3,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					4	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			4	0,00		0,00		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					4	56,70	58,73	59,70		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	6	315,00	337,83	370,00		

TTP : CHEYRON LA PLAINE (007000697)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
CHLORURES	mg/L				250,00	4	4,50	6,50	7,40		
POTASSIUM	mg/L					4	1,50	1,50	1,50		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					4	3,60	3,78	3,90		
SODIUM	mg/L				200,00	4	5,60	5,68	5,80		
SULFATES	mg/L				250,00	4	16,00	19,25	26,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	4	0,00	0,24	0,51		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	4	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			4	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			4	0,00	4,43	6,00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			4	0,00	0,09	0,12		
ORTHOPHOSPHATES (EN PO4)	mg(PO4)/L					2	0,00	0,08	0,16		
PESTICIDES ORGANOCHLORES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L				0,20	2	0,00	0,00	0,00		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	2	0,00	5,50	11,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
BARYUM	mg/L				0,70	2	0,05	0,05	0,05		
BORE MG/L	mg/L		1,50			2	0,01	0,01	0,01		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			2	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			2	0,08	0,11	0,14		
MERCURE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			2	0,00	0,00	0,00		
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES DIVERS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		

TTP : CHEYRON LA PLAINE (007000697)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 4 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES PYRETHRINOIDES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					2	0,05	0,05	0,05		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	2	0,00	0,00	0,00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0,10	2	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,02	0,03	0,03		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,07	0,07	0,07		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,00	0,00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					4	0,26	0,31	0,37		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					4	0,27	0,34	0,39		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMATES	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			2	0,00	0,18	0,35		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			2	0,00	0,14	0,27		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			2	0,00	0,29	0,57		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			2	0,00	0,17	0,33		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			2	0,00	0,76	1,52		
PESTICIDES STROBILURINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES TRICETONES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRIAZINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRIAZOLES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											

TTP : CROIX D'OLLIER HT SERVICE (007000698)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES ARYLOXYACIDES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	3	2		2		
CARBONATES	mg(CO3)/L					3	0,00		0,00		
HYDROGÉNOCARBONATES	mg/L					3	184,00		190,00		
INDICE DE LEROY						2	0,90		0,93		
PH	unité pH			6,50	9,00	5	7,60		7,70		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					3	7,72		7,78		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	°f					3	0,00		0,00		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					3	15,05		15,60		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					3	16,80		17,03		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						5	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	1	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						5	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						5	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						3	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur TTP) (**)	NFU				2,00	3	0,11	0,34	0,69		
PESTICIDES CARBAMATES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	5	13,40	14,24	15,30		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L				200,00	2	0,00	22,00	44,00		
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	2	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	2	0,00	0,00	0,00		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	3	0,00		1,00		1
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	3	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			3	0,00		0,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					3	0,00		0,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					3	0,00		1,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			3	0,00		0,00		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					3	58,00	58,43	58,90		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	5	345,00	362,20	395,00		

TTP : CROIX D'OLLIER HT SERVICE (007000698)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
CHLORURES	mg/L				250,00	3	7,80	7,87	8,00		
POTASSIUM	mg/L					3	1,60	1,60	1,60		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					3	5,40	5,53	5,60		
SODIUM	mg/L				200,00	3	5,60	5,70	5,80		
SULFATES	mg/L				250,00	3	16,00	17,00	18,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	3	0,00	0,12	0,37		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	3	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			3	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			3	6,10	6,67	7,40		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			3	0,12	0,13	0,15		
ORTHOPHOSPHATES (EN PO4)	mg(PO4)/L					2	0,04	0,13	0,21		
PESTICIDES ORGANOCHLORES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L				0,20	2	0,00	0,00	0,00		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	2	0,00	0,00	0,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
BARYUM	mg/L				0,70	2	0,07	0,07	0,08		
BORE MG/L	mg/L		1,50			2	0,00	0,01	0,01		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			2	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			2	0,07	0,08	0,08		
MERCURE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			2	0,00	0,00	0,00		
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES DIVERS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		

TTP : CROIX D'OLLIER HT SERVICE (007000698)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 4 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES PYRETHRINOIDES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					2	0,05	0,05	0,05		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	2	0,00	0,00	0,00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0,10	2	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,03	0,03	0,03		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,08	0,08	0,08		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,00	0,00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					3	0,20	0,20	0,21		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					3	0,21	0,22	0,23		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMATES	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			2	0,53	0,58	0,63		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			2	0,82	1,21	1,60		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			2	1,70	2,10	2,50		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			2	1,20	1,65	2,10		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			2	4,25	5,54	6,83		
PESTICIDES STROBILURINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES TRICETONES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRIAZINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRIAZOLES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											

TTP : CROIX D'OLLIER BAS SERVICE (007003372)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES ARYLOXYACIDES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	5	3		4		5
CARBONATES	mg(CO3)/L					5	0,00		0,00		
HYDROGÉNOCARBONATES	mg/L					5	174,00		184,00		
INDICE DE LEROY						2	0,91		0,96		
PH	unité pH			6,50	9,00	7	6,90		7,50		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					5	7,72		7,82		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	°f					5	0,00		0,00		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					5	14,30		15,05		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					5	15,53		16,57		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						7	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	3	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						7	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						7	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						5	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur TTP) (**)	NFU				2,00	5	0,10	0,19	0,26		
PESTICIDES CARBAMATES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	7	13,20	14,50	15,70		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L				200,00	2	0,00	0,00	0,00		
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	2	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	2	0,00	0,00	0,00		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	5	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	5	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			5	0,00		0,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					5	0,00		2,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					5	0,00		2,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			5	0,00		0,00		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					5	56,20	57,80	60,20		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	7	329,00	343,14	352,00		

TTP : CROIX D'OLLIER BAS SERVICE (007003372)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
CHLORURES	mg/L				250,00	5	6,50	7,14	7,60		
POTASSIUM	mg/L					5	1,50	1,50	1,50		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					5	3,60	3,66	3,70		
SODIUM	mg/L				200,00	5	5,30	5,52	5,70		
SULFATES	mg/L				250,00	5	15,00	16,60	17,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	5	0,00	0,36	0,76		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	5	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			5	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			5	5,50	5,80	6,20		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			5	0,11	0,11	0,12		
ORTHOPHOSPHATES (EN PO4)	mg(PO4)/L					2	0,05	0,05	0,05		
PESTICIDES ORGANOCHLORES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L				0,20	2	0,00	0,00	0,00		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	2	0,00	0,00	0,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
BARYUM	mg/L				0,70	2	0,05	0,05	0,05		
BORE MG/L	mg/L		1,50			2	0,00	0,01	0,01		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			2	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			2	0,08	0,08	0,08		
MERCURE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			2	0,00	0,00	0,00		
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES DIVERS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		

TTP : CROIX D'OLLIER BAS SERVICE (007003372)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 4 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES PYRETHRINOIDES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					2	0,05	0,05	0,05		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	2	0,00	0,00	0,00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0,10	2	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,03	0,03	0,03		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,03	0,07		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,00	0,00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					5	0,13	0,19	0,25		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					5	0,16	0,21	0,26		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMATES	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			2	0,55	0,59	0,63		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			2	0,48	0,84	1,20		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			2	1,30	1,55	1,80		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			2	0,81	1,16	1,50		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			2	3,14	4,14	5,13		
PESTICIDES STROBILURINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
PESTICIDES TRICETONES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRIAZINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES TRIAZOLES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											

UDI : AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS (007000699)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
PH	unité pH			6,50	9,00	13	7,10		7,60		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						12	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	12	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						12	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						12	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						12	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	12	0,11	0,29	0,70		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	12	9,80	16,43	24,40		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L				200,00	1	0,00	0,00	0,00		
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	1	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	1	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	12	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	12	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			12	0,00		0,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					12	0,00		92,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					12	0,00		130,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			12	0,00		0,00		
MINERALISATION											
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	12	339,00	349,67	360,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	12	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			1	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			12	5,50	6,00	7,00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			1	0,14	0,14	0,14		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L				0,20	1	0,00	0,00	0,00		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	1	0,00	0,00	0,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			1	0,00	0,00	0,00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			1	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			1	0,07	0,07	0,07		
ANTIMOINE	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					12	0,15	0,21	0,28		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					12	0,16	0,23	0,30		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											

UDI : AUBENAS LA PLAINE PONT D'AUBENAS (007000699)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					**Limites**	**Réf.**
BROMATES	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			1	0,60	0,60	0,60		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			1	0,41	0,41	0,41		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			1	1,20	1,20	1,20		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			1	0,70	0,70	0,70		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			1	2,91	2,91	2,91		

UDI : AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE (007000700)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
PH	unité pH			6,50	9,00	11	7,30		7,62		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.											
ASPECT (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	10	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	10	0,15	0,23	0,40		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	10	10,10	16,64	24,90		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L				200,00	1	0,00	0,00	0,00		
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	1	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	1	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	10	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	10	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			10	0,00		0,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					10	0,00		95,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					10	0,00		12,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			10	0,00		0,00		
MINERALISATION											
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	10	346,00	367,60	401,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	10	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			1	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			10	5,90	7,25	9,40		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			1	0,14	0,14	0,14		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L				0,20	1	0,01	0,01	0,01		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	1	12,00	12,00	12,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			1	0,00	0,00	0,00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			1	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			1	0,08	0,08	0,08		
ANTIMOINE	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					10	0,10	0,16	0,21		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					10	0,12	0,18	0,22		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											

UDI : AUBENAS VILLE HAUTE-OLIVIERS-ROCHE NOIRE (007000700)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					**Limites**	**Réf.**
BROMATES	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			1	0,46	0,46	0,46		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			1	0,98	0,98	0,98		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			1	1,40	1,40	1,40		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			1	1,20	1,20	1,20		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			1	4,04	4,04	4,04		

UDI : AUBENAS CHANABIER (007000701)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
PH	unité pH			6,50	9,00	4	7,30		7,50		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						4	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	4	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						4	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						4	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						4	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	4	0,00	0,14	0,24		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	4	10,20	15,63	23,90		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	4	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	4	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			4	0,00		0,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					3	0,00		1,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					4	0,00		71,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			4	0,00		0,00		
MINERALISATION											
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	4	351,00	353,25	356,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	3	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			3	5,40	6,20	7,20		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					4	0,00	0,05	0,10		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					4	0,03	0,07	0,15		

UDI : AUBENAS LAZUEL BAZA (007003373)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
PH	unité pH			6,50	9,00	11	7,40		7,60		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	10	0,00	0,00	0,00		
COULEUR (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	10	0,00	0,19	0,46		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	10	11,70	16,88	24,80		
FER ET MANGANESE											
FER DISSOUS	microgramme/L				200,00	1	0,00	0,00	0,00		
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	1	0,00	0,00	0,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	1	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	10	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	10	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			10	0,00		0,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					10	0,00		230,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					10	0,00		300,00		1
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			10	0,00		0,00		
MINERALISATION											
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	10	341,00	348,40	357,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	10	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			1	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			10	5,60	5,96	6,60		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			1	0,12	0,12	0,12		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM DISSOUS	mg/L				0,20	1	0,00	0,00	0,00		
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	1	0,00	0,00	0,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			1	0,00	0,00	0,00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			1	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			1	0,08	0,08	0,08		
ANTIMOINE	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					10	0,08	0,20	0,32		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					10	0,09	0,22	0,36		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											

UDI : AUBENAS LAZUEL BAZA (007003373)

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					**Limites**	**Réf.**
BROMATES	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			1	0,46	0,46	0,46		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			1	0,37	0,37	0,37		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			1	1,00	1,00	1,00		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			1	0,60	0,60	0,60		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			1	2,43	2,43	2,43		